

Proces toezicht en handhaving gemeente Hoorn



Leeswijzer

Dit document beschrijft de proces- en werkafspraken tussen bevoegd gezag en de VRNHN met betrekking tot de uitvoering van het toezicht proces van de gemeente Hoorn.

In dit document zijn de proces- en de werkafspraken vast gelegd die zijn besproken in het reguliere accounthouder overleg. Tijdens dit overleg hebben gemeente Hoorn samen met VRNHN de basis gelegd voor de proces- en werkafspraken rondom de toezichtstrategie brandveiligheid.

De toezichtstrategie wordt aan de hand van dit document uitgevoerd. Dit document is een groeidocument en kan in samenspraak worden aangepast.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	1
Inhoudsopgave.....	2
1. Toezichtstrategie brandveiligheid2020.....	3
2. Proces- en werkafspraken VRNHN-gemeente.....	4
3. Handhavingsstrategie.....	5
3.1 Gevolgen interventiematrix y-as.....	5
3.3 Rapportage door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.....	6
3.4 Strategie handhaving.....	7
4. Informatie uitwisseling VRNHN— bevoegd gezag.....	8
4.1 Sjablonen brieven en rapportages.....	8
4.2 Aanleveren van dossiers / up to date houden van dossiers.....	8
4.3 Nieuwe objecten risico gericht toezicht.....	8
4.4 Aanvullen, actueel houden van de objectenlijst.....	9
4.5 Afschriften van vergunningen en meldingen.....	9
4.6 Evaluatie.....	9
Bijlage A:.....	10
Bijlage B:.....	12

1. Toezichtstrategie brandveiligheid 2020

Begin 2020 is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna VRNHN) in samenspraak met gemeente Hoorn gestart met het opstellen van een risicogerichte toezichtstrategie brandveiligheid. De doelstelling van deze strategie is het zo efficiënt als mogelijk inrichten van de processen voor toezicht en handhaving van brandveiligheid en waarbij het toezicht in het kader van de brandveiligheid zodanig ingericht wordt dat er een maximale veiligheidswinst behaald wordt op de bestuurlijke doelstelling: 'Het voorkomen van slachtoffers en het beschermen van nabij gelegen bouwwerken'.

De aanleiding voor het opstellen van de toezichtstrategie vindt primair zijn grondslag in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast sluit het aan op het Handhaving uitvoeringsplan (HUP) van de gemeente Hoorn in samenwerking met partners. Tevens biedt het een duidelijk kader van opdrachtgeverschap door de gemeente en opdrachtnemersrol door de VRNHN. De strategie is in opdracht van, en in samenwerking met de gemeente Hoorn, tot stand gekomen waardoor de belangen van beide partijen zijn behartigd. De risico's en het naleefgedrag van de gebruikers of objecteigenaren zijn als uitgangspunt genomen voor het inzetten van de capaciteit.

Voor het maken van de analyse zijn eerst de bestuurlijke doelen vastgesteld. Bestuurlijk is afgesproken dat de focus binnen het HUP primair ligt op verbeteren van de woon- en leef kwaliteit. Voor de VRNHN ligt hiermee de focus op het voorkomen of beperken van slachtoffers bij brand. Secundair gaat de aandacht uit naar het voorkomen van onherstelbare schade bij brand en het voorkomen van grootse maatschappelijke ontwrichting bij brand.

Vervolgens zijn de te onderscheiden gebouwfuncties geformuleerd. Deze staan vermeld in de lijst met te controleren bouwwerken die is overeengekomen met de gemeente Hoorn. Voor het vastleggen van de risicocategorie is gebruik gemaakt van de categorieën volgens de methodiek Preventie activiteiten plan (PREVAP), waarbij in categorie 1 de objecten vallen met de hoogste prioriteit. Binnen de gebruiksfuncties is beoordeeld welke maatregelen het meest bijdragen aan de gestelde bestuurlijke doelen. Deze weging zal vertaald worden in de jaarlijkse HUP.

Op basis van de huidige bouwvoorraad is de controlefrequentie en de intensiteit van het toezicht bepaald. Per categorie is aan de hand van de Preventie activiteiten Plan (kortweg PREVAP) methodiek aangegeven wat de intensiteit van het toezicht is.


Op basis van deze gegevens is indicatief het aantal objecten in de verschillende categorieën bepaald. Dit is gedaan op basis van de objectlijsten van de gemeente. Deze lijsten zijn het uitgangspunt voor de uitvoeringsprogramma's welke jaarlijks in samenwerking met de gemeenten worden vastgesteld. De uitvoeringsprogramma's weerspiegelen de inspanningsverplichting ten aanzien van het risicogericht toezicht. Op basis van tussentijdse evaluaties kan dit worden bijgesteld.

Tijdens de uitvoering van de toezichtstrategie kan, door middel van een analyse van de uitkomsten uit het toezicht, het programma worden bijgesteld. Enkele hulpmiddelen, zoals digitaal toezicht en het digitaal analyseren van de gegevens zullen in de loop van de cyclus verder ontwikkeld worden.

2. Proces- en werkafspraken VRNHN-gemeente

Om de toezichtstrategie te vertalen in werkbare processen voor zowel de gemeente als de VRNHN, zijn in 2020 een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst van 28 mei 2020 zijn ten aanzien van het programma Risicogericht Toezicht 2020, een aantal procesafspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in onderstaand proces.

Figuur 1. Proces Risicogericht Toezicht

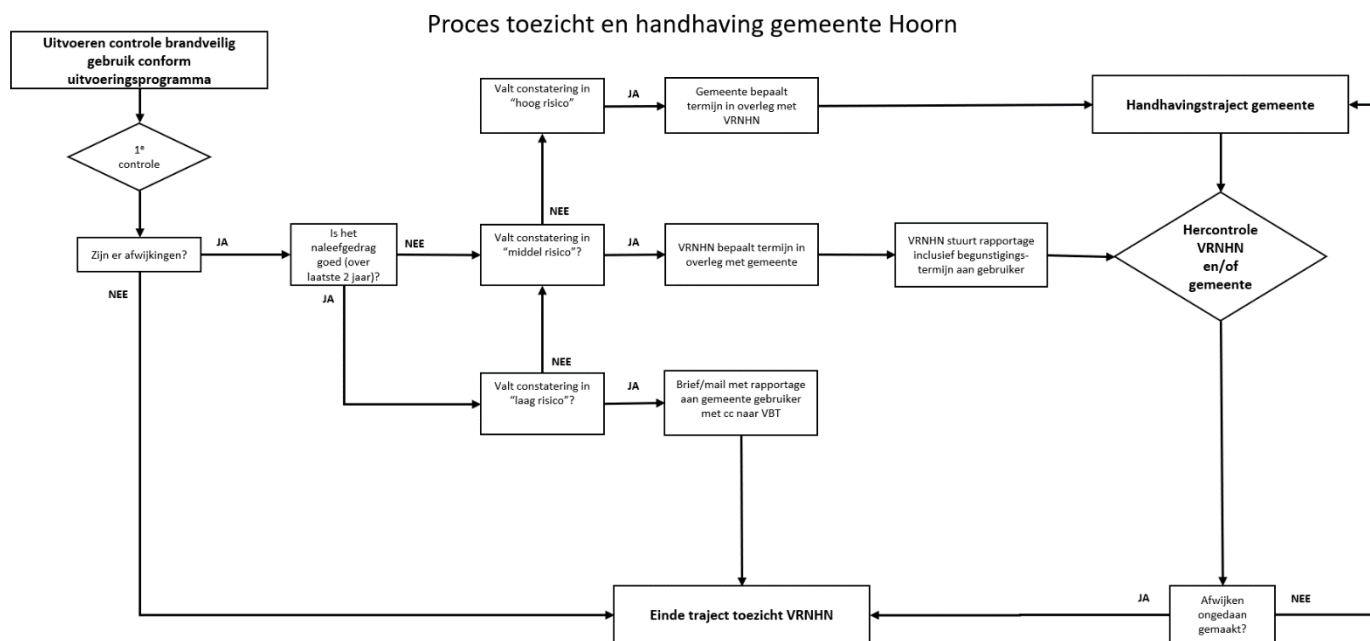

3. Handhavingsstrategie

Met gemeente Hoorn is afgesproken dat de VRNHN toezicht houdt op basis van de risico's en tevens op basis van het naleefgedrag. Hiervoor is een landelijke handhaving strategie beschikbaar (kortweg LHS). Hierin moet de toezichthouder van de VRNHN, of casehouder van de VRNHN bepalen in welk segment van de interventiematrix hij de gedane bevinding positioneert.

Positionering bevinding In de Interventiematrix:

Mogelijk risico	4: Aanzienlijk dreigend en/of onomkeerbaar	A4	B4	C4	D4
	3: Van belang	A3	B3	C3	D3
	2: beperkt	A2	B2	C2	D2
	1: vrijwel nihil	A1	B1	C1	D1
		A: Onbedoeld proactief	B: Onverschillig	C: Bewust belemmerend en/of risico nemend	D: Bewust en structureel
		Naleefgedrag			

Figuur 2. interventiematrix

De positionering van de bevinding in de interventiematrix is afhankelijk van de gevolgen van de bevinding voor brandveiligheid en het "naleefgedrag" van de overtreder.

3.1 Gevolgen interventiematrix y-as

De gevolgen van de bevinding kunnen door de toezichthouder worden beoordeeld als:

1. vrijwel nihil; of
2. beperkt; of
3. van belang — er is sprake van aanmerkelijk risico dat de bevinding maatschappelijke onrust geeft en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft; of
4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar — onder andere het geval als de overtreding maatschappelijke onrust en/of doden, zieken of gewonden (mens, plant én dier) tot gevolg heeft.

Omdat de gevolgen van een geconstateerd gebrek afhankelijk zijn van meerdere factoren is het niet mogelijk om deze standaard in te schalen. De keuze is daarom gemaakt dat de toezichthouders van de VRNHN de (soms van de) gevolgen van de geconstateerde overtredingen op zwaarte in te schatten. De casehouder van de gemeente Hoorn, die belast is met het risico gericht toezicht (RGT) toezicht, voert op alle uitgaande adviezen een collegiale toets uit. Hiermee wordt uniformiteit van de

uitgaande adviezen geborgd. Deze werkwijze zal in de evaluatie worden meegenomen. In de systematiek is per “unieke fout” of bevinding een begunstigingstermijn gekoppeld. Deze begunstigingstermijn wordt automatisch gegenereerd met de bijbehorende bouwsteen (standaardzin).

3.2 Typering overtreder interventiematrix x-as

De toezichthouder typeert de overtreder als:

- A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van onbedoeld handelen; of
- B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; of
- C. is opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het handelen worden op de koop toe genomen, bewust risico nemend; of
- D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen.

Bij het typeren van de overtreder moet de toezichthouder verder kijken dan alleen de bevinding op zich. Hij moet ook het gedrag en de toezicht- en handavingshistorie van de overtreder mee wegen. Als de handhaver niet in staat is om de overtreder te typeren, dan is typering B (onverschillig/reactief) het vertrekpunt.

Indien met betrekking tot het naleefgedrag er geen informatie is, hanteert de VRNHN de categorie A. Bij het opstellen van het uitvoeringsplan zal er gezamenlijk (VRNHN en bevoegd gezag) per object worden bekeken of er aandachtspunten zijn m.b.t. gedrag van de overtreder en deze labelen. Dit i.v.m. dossieropbouw.

Tot slot bepaalt de handhaver of er sprake is van verzachtende of juist verzwarende argumenten. Bij verzachtende argumenten kan worden besloten in samenspraak met bevoegd gezag, de in de interventiematrix gepositioneerde bevinding één segment naar links en vervolgens één segment naar onder te verplaatsen. Bij verzwarende argumenten, waaronder recidive, is de verplaatsing één segment naar rechts en vervolgens één segment naar boven. Als er meer verzachtende of verzwarende argumenten zijn, levert dit toch maar één verplaatsing op en zal dit altijd in overeenstemming met bevoegd gezag worden beslist.

3.3 Rapportage door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Na de controle van een object zullen de bevindingen op de juiste manier aan de “klant” en het bevoegd gezag moeten worden gecommuniceerd. De VRNHN hanteert hier de termen van “laag, middel of hoog” risico conform het proces als beschreven in figuur 1. Om de risico's te kunnen duiden zal de onderstaande methode worden toegepast om de risico's te duiden:

1. Geen overtredingen:
Indien er geen overtredingen zijn geconstateerd stuurt de VRNHN een controlerapport alle punten die zijn gecontroleerd naar de klant en in afschrift aan het bevoegd gezag.
In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico “laag”.
2. Overtredingen die vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de interventiematrix:
Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de interventiematrix maakt de VRNHN mondeling een afspraak met de overtreder.
De VRNHN gaat er van uit dat de overtreding wordt opgelost. Wel stuurt de VRNHN een brief met aanwijzing en een controlerapport met overtredingen naar de klant en in afschrift aan het bevoegd gezag.
In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico “laag”.
3. Overtreding valt binnen segment A3, B2 en/of C1 van de interventiematrix.

Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A3, B2 en/of C1 van de interventiematrix stuurt de VRNHN een brief met begunstigingstermijn en een controlerapport naar de klant en een afschrift naar het bevoegd gezag. Indien noodzakelijk zal de VRNHN de overtredingen bespreken met de gemeente. In dit geval valt de controle en resultaten onder het risico "middel". De VRNHN plant een her controle in.

4. Overtreding valt binnen segment A4, B3-B4,C2 t/m C4, en/of D1 t/m D4 van de interventiematrix.

Indien er overtredingen zijn die vallen binnen segment A4, B3-B4,C2 t/m C4, en/of D1 t/m D4 van de interventiematrix stuurt de VRNHN een mail met een advies tot handhaving en een controlerapport met checklist naar het bevoegd gezag. Het betreft hier een hoog risico en/of een overtreding met recidive.

Na ontvangst van het Handhavingsbesluit van het bevoegd gezag plant de VRNHN samen met toezichthouder van bevoegd gezag een her controle in a.d.h.v. de datum die in het handhavingsbesluit wordt gesteld.

3.4 Strategie handhaving

Directe handhaving / Bestuursdwang

Vormen de aangetroffen bevindingen/tekortkomingen een acute (brand-) gevaarlijke situatie, dan zal direct tot handhaving moeten worden overgegaan. Bij een dergelijke situatie moet de toezichthouder van de VRNHN ter plaatse blijven en de manager van zowel VTH van gemeente Hoorn, als de leidinggevende van de VRNHN op de hoogte stellen, waarna een handhavingstraject wordt opgestart.

Begunstigingstermijnen

De VRNHN geeft per overtreding een advies voor de te hanteren begunstigingstermijn(en). Dit kan betekenen dat er meerdere begunstigingstermijnen in de handhavingsbrief van de gemeente/rapportage van de VRNHN kan worden vermeld. Een begunstigingstermijn kan in beginsel niet voor elke overtreding vooraf worden vastgelegd. Om deze reden zal het bepalen van een redelijke begunstigingstermijn eventueel in overleg met de aanwezige juridisch medewerker van VTH van gemeente Hoorn plaatsvinden. De VRNHN zal in basis de her controle uitvoeren na de uiterste begunstigingstermijn. Bij tekortkomingen met een eerdere begunstigingstermijn zal de VRNHN wanneer zij dat noodzakelijk acht een eerdere her controle uitvoeren.

Handhavingsbesluit

De gemeente Hoorn (het college van Burgemeester en Wethouders) verstuurt afschriften van het Handhavingsbesluit naar de VRNHN. Een handhavingsbesluit door het bevoegd gezag volgt normaal gesproken binnen 2- 4 weken na rapportage van de VRNHN. Bij spoedeisende zaken zal direct een handhavingstraject worden opgestart.

4. Informatie uitwisseling VRNHN— bevoegd gezag

Met betrekking tot het uitwisselen van informatie tussen het bevoegd gezag en VRNHN zijn onderstaande afspraken gemaakt, welke reeds eerder zijn vast gelegd in de gemeenschappelijke regeling “Veiligheidsregio Noord-Holland Noord”.

4.1 Sjablonen brieven en rapportages

Sjablonen van de door de VRNHN te sturen correspondentie zijn met het bevoegd gezag afgestemd. Indien er fouten worden geconstateerd in rapportages van de VRNHN kan de gemeente deze terugkoppelen via de Casehouder van de VRNHN. In bijlage A is een voorbeeld van de begeleidende brief toegevoegd.

In bijlage B hebben we een voorbeeld van een constateringsrapport bijgevoegd.

4.2 Aanleveren van dossiers / up to date houden van dossiers

Om een goede controle te kunnen uitvoeren is het van belang dat de toezichthouder beschikt over een volledig en actueel dossier van het te controleren object:

- Het bevoegd gezag levert (a.d.h.v. de objectenlijst) digitaal de dossiers aan die nog niet in bezit zijn van de VRNHN;
- Het bevoegd gezag stuurt afschriften van de vergunningen (Bouw/gebruik) aan de VRNHN.

4.3 Nieuwe objecten risico gericht toezicht

Op verschillende manieren kunnen nieuwe objecten worden aangeleverd die opgenomen moeten worden in de objectenlijst voor risico gericht toezicht:

1. Adviesaanvraag voor een nieuw object of gewijzigd gebruik die valt binnen PREVAP categorie 1 of 2 n.a.v. een gebruiksvergunning, gebruiksmelding of omgevingsvergunning activiteit bouwen. Na afschrift of beschikking van de melding of vergunning moet het object worden opgenomen in de objectenlijst van te controleren bouwwerken.
2. Lokale kennis van gemeente en VRNHN.
3. Via databases van diverse bronnen.

1. Nieuwe objecten n.a.v. een gebruiksvergunning, gebruiksmelding of omgevingsvergunning activiteit: Bij een nieuwe gebruiksvergunning of -melding, bv. naar aanleiding van handhaving of wijzigingen in gebruik, zal door de VRNHN bekeken worden of de werkelijke situatie overeenkomt met de ingediende melding/vergunning. Dit zal in veel gevallen middels dossieronderzoek kunnen plaatsvinden. Na het ontvangen van een afschrift of beschikking van een melding of vergunning moet het object worden opgenomen in de objectenlijst.

Als het besluit of afschrift binnenkomt controleert de casehouder of toezichthouder of het object op de objectenlijst staat of hoort te staan. Indien nodig voegt hij het object toe aan de lijst van toezicht en wijst een PREVAP code toe.

Hierna zal er een dossier aan gemaakt worden in het digitale toezichtstelsel zodat binnen een overeengekomen termijn een controle uitgevoerd kan worden.

2. Nieuwe objecten n.a.v. lokale kennis van gemeente en VRNHN:
Dit betreft objecten die niet op de lijst staan, maar wel op de lijst hadden moeten staan. Deze objecten worden door casehouder toegevoegd aan de objectenlijst.
3. Nieuwe objecten n.a.v. database
Door middel van een jaarlijkse update wordt de objectenlijst verversd. Hierdoor kunnen nieuwe objecten op de lijst terechtkomen en mogelijk bestaande van de lijst verdwijnen.

4.4 Aanvullen, actueel houden van de objectenlijst

De objectlijst zal jaarlijks worden “ververst” en worden gedeeld met het bevoegd gezag.

4.5 Afschriften van vergunningen en meldingen

De afschriften van de vergunningen en meldingen worden zodra er besluit is genomen door het bevoegd gezag gestuurd aan risicobeheersing@vrnhn.nl. Door de frontoffice van VRNHN zullen deze worden doorgezet naar de voor de betreffende gemeente verantwoordelijke casehouder.

4.6 Evaluatie

Jaarlijks zal er in overleg met bevoegd gezag een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie kan leiden tot bijstelling van het vastgestelde beleid, het toegepaste risico-model en/of aanpassingen van proces- en/of werkafspraken. Aanpassingen zullen, voordat zij worden opgenomen in dit groeidocument, eerst worden besproken en vastgesteld met de bevoegde gezagen.

Bijlage A:

Voorbeeldbrief aan betrokkene

Datum: 06-08-2020

Kenmerk: 1671RX0011

Betreft: Toezicht - Toezicht brandveilig gebruik V1.2

Bijlage: Constateringsrapport

Geachte heer/ mevrouw **{NAAM}**,

Op verzoek van de gemeente **{NAAM GEMEENTE}** is op **{DATUM}** een inspectie brandveiligheid uitgevoerd aan **{STRAATNAAM}**, **{POSTCODE}**, in **{PLAATSNAAM}**.

Tijdens de inspectie is getoetst aan de meest recent vergunde situatie en/of op basis van Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 1, 2, 6 en 7. Hierbij is uitgegaan van de door de gemeente aangeleverde informatie. Tijdens de inspectie zijn er afwijkingen geconstateerd. In de bijlage vindt u het constateringsrapport, opgemaakt bij die inspectie. In dit rapport worden de geconstateerde gebreken nader toegelicht. Tevens zullen wij een afschrift van het constateringsrapport sturen aan de gemeente.

Het risico voor deze afwijkingen hebben wij conform de interventiematrix als volgt bepaald:

{KEUZE MAKEN} Risico “laag”:

De afwijkingen vallen binnen segment A1, A2 en/of B1 van de interventiematrix, of er zijn geen overtredingen geconstateerd. Wij gaan er van uit dat de afwijkingen binnen **{AANTAL}** weken is/zijn opgelost.

{KEUZE MAKEN} Risico “midden”:

- De afwijkingen vallen binnen segment A3, B2 en/of C1 van de interventiematrix.

Wij gaan er van uit dat de afwijking binnen **{AANTAL}** weken is/zijn opgelost. Na deze begunstigingstermijn zullen wij een hercontrole uitvoeren.

{KEUZE MAKEN} Risico “hoog”:

- Overtreding valt binnen segment A4, B3-B4, C2 t/m C4, en/of D1 t/m D4 van de interventiematrix. Wij stellen de gemeente op de hoogte van de geconstateerde afwijkingen. Vanwege de risicoclassificatie “hoog” zal de gemeente een handhavingsbesluit maken met een redelijke begunstigingstermijn.

Indien u vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, kunt u hierover met ons in contact komen via ons email adres risicobeheersing@vrnhn.nl.

Toezichthouder Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Dennis Eikelhof

Bijlage B:

Voorbeeld constateringsrapport nieuwe stijl

Constateringsrapport Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

TEST DENNIS

piraat
1671RX
MEDEMBLIK

Inhoudsopgave


1. Informatie.....	14
2. Toezicht brandveilig gebruik V1.2	15
2.1. Percentage per onderwerp	15
2.2. Percentage per Kenmerk.....	15
2.3. Voldoet niet.....	16
2.4. Voldoet	25
2.5. Niet van toepassing	32
2.6. Niet gecontroleerd.....	35
2.7. Opmerkingen.....	36

1. Informatie


Kenmerk Dossier	1671RX0011
Datum Beschikking	21-04-2020
Gebruiksfunctie	bijeenkomstfunctie
Is er een gelijkwaardigheid toegepast.	
Datum Toezicht	21-04-2020
Verantwoordelijke casehouder	Pascal Scholtens
Inspectie uitgevoerd door	Pascal Scholtens, Ton Janssen, Dennis Eikelhof

2. Toezicht brandveilig gebruik V1.2

2.1. Percentage per onderwerp

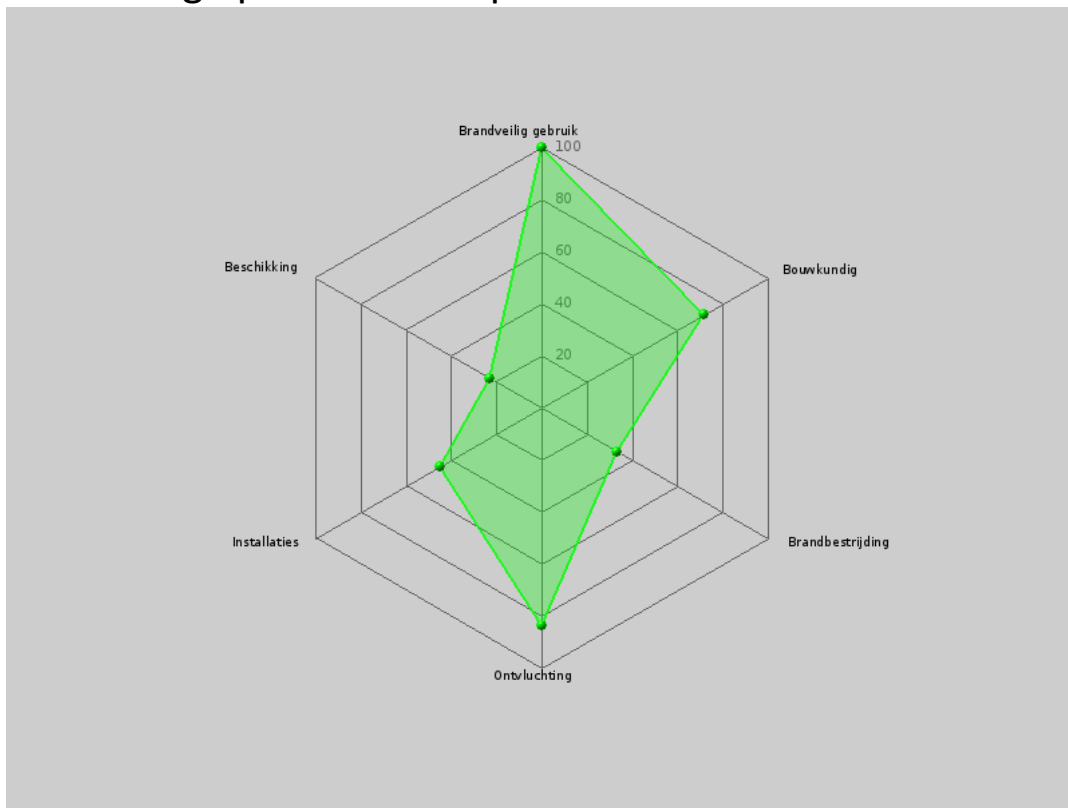

2.2. Percentage per Kenmerk

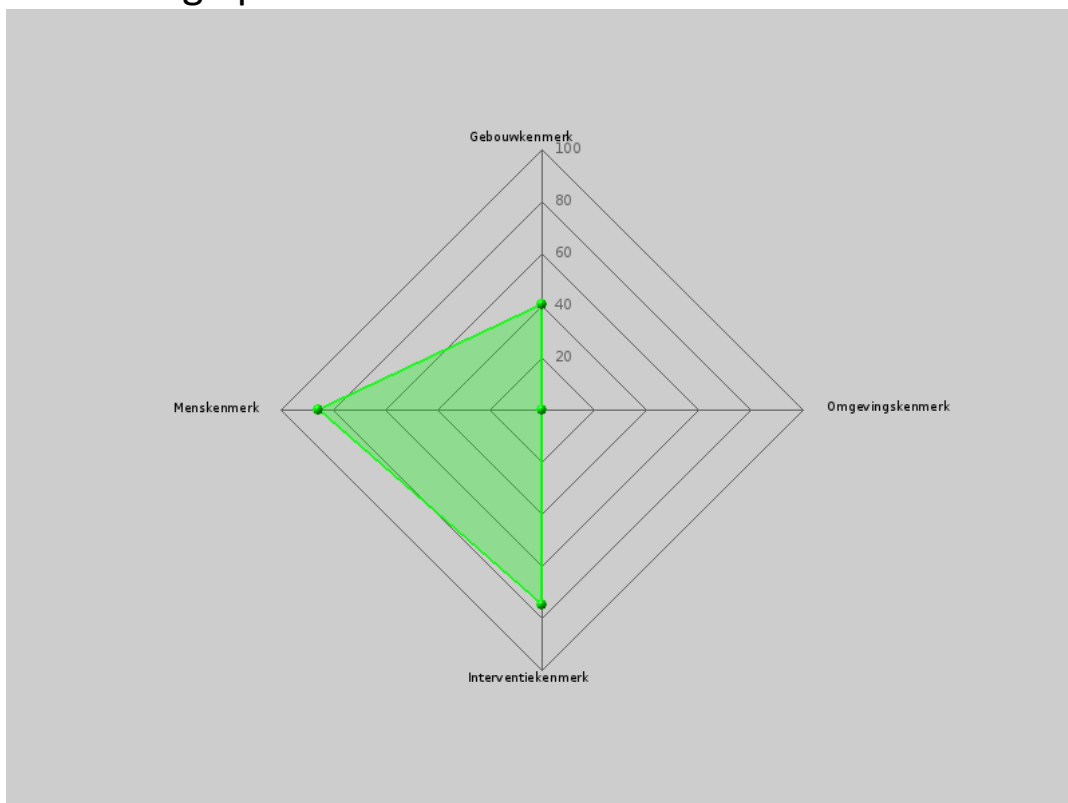

,

2.3. Voldoet niet.



Voldoet niet.

Hoofdgroep: Melding brandveilig gebruik.

Is de oppervlakte per bouwlaag aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18	Bij de melding brandveilig gebruik zitten tekeningen waarop de oppervlakte van de bouwlaag ontbreekt.			

Is het maximaal aantal personen aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording
	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18	In de melding brandveilig gebruik is niet aangegeven hoeveel personen er maximaal gelijktijdig in het pand aanwezig mogen zijn.

Staan op de tekeningen alle vluchtroutes aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording
2	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18	Bij de melding brandveilig gebruik zitten tekeningen waarop de vluchtroutes niet of onvoldoende zijn aangegeven.

Opdracht



Locatie tekening

Foto

Opdracht

Locatie tekening

Foto

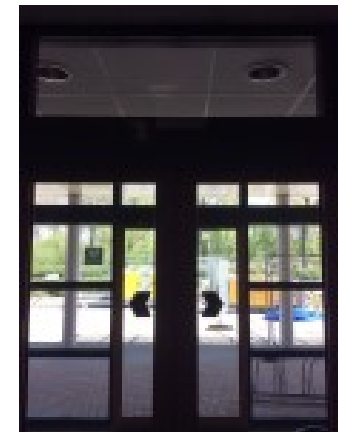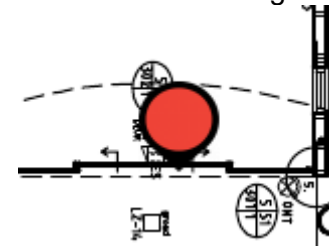

Is het sluitwerk van de nooduitgangen aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18	Bij de melding brandveilig gebruik zitten tekeningen waarop het sluitwerk van de nooduitgangen niet of onvoldoende zijn aangegeven.			

Is de noodverlichting aangegeven.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht	Locatie tekening	Foto
	Document: Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.19	Bij de melding brandveilig gebruik zitten tekeningen waarop de noodverlichting niet is aangegeven.			


Hoofdgroep: Brandmeldinstallaties.

Heeft het pand de juiste brandmeldinstallatie / omvang.


Locatie	Regelgeving	Verantwoording
1	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.5 Artikel: 6.20 Lid: 1 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.23 Lid: 1	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de omvang van bewaking van de brandmeldinstallatie niet overeenkomt conform de bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012.

Opdracht

Locatie tekening



Foto

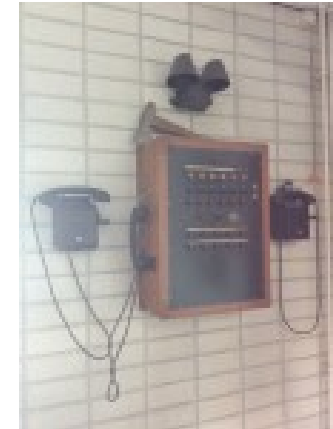

Hoofdgroep: Noodverlichting.
Werkt de noodverlichting.

Locatie Regelgeving

8 Document:
 BWBR0030461
 Hoofdstuk: 1
 Paragraaf: 1.4
 Artikel: 1.16
 Lid: 1

Document:
BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Paragraaf: 1.4
Artikel: 6.3
Lid: 5

Afdeling: 6.1

9 Document:
 BWBR0030461
 Hoofdstuk: 1
 Paragraaf: 1.4
 Artikel: 1.16
 Lid: 1


Document:
BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Paragraaf: 1.4
Artikel: 6.3
Lid: 5
Afdeling: 6.1

Verantwoording
Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de noodverlichting defect is. Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de noodverlichting defect is.



Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de noodverlichting defect is.

Opdracht

Locatie tekening

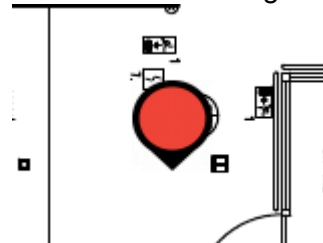


Foto

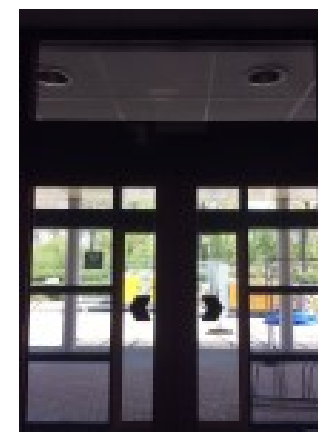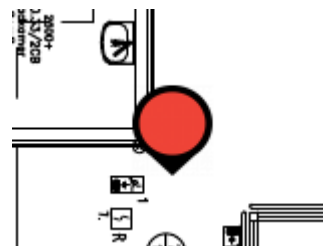

Hoofdgroep: Vluchtroutes.

Voldoen de draairichtingen en het hang- en sluitwerk van de deuren in vluchtroute. (<100 personen)

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht
3	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.25 Lid: 3 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.12 Lid: 1 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.12 Lid: 2	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat deze deur die gelegen is in een vluchtroute niet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk kan worden geopend. Tijdens het toezicht is geconstateerd dat deze deur die gelegen is in een vluchtroute niet zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk kan worden geopend.	

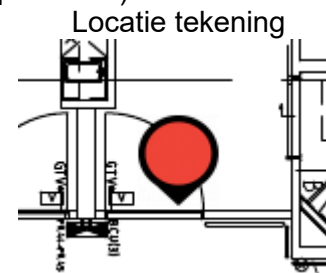


Foto



Hoofdgroep: Blusmiddelen.

Zijn de brandslanghaspels goedgekeurd.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording	Opdracht
4	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat niet kon worden aangetoond dat de brandslanghaspels adequaat worden gecontroleerd of goedgekeurd zijn overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften.	

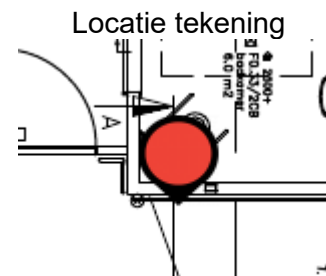



Foto




Zijn de brandwerende deuren zelfsluitend uitgevoerd.

Locatie	Regelgeving	Verantwoording
6	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.26 Lid: 1	Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de deur met een brandwerende functie niet zelfsluitend is uitgevoerd. Tijdens het toezicht is geconstateerd dat de deur met een brandwerende functie niet zelfsluitend is uitgevoerd.

Opdracht

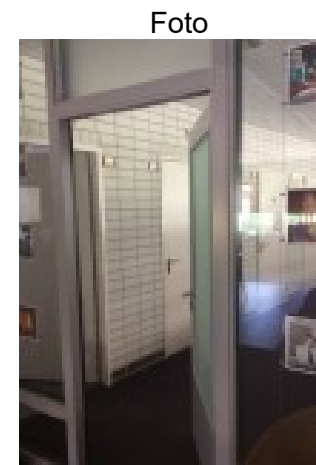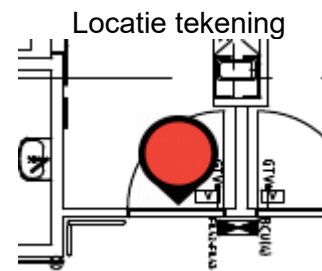

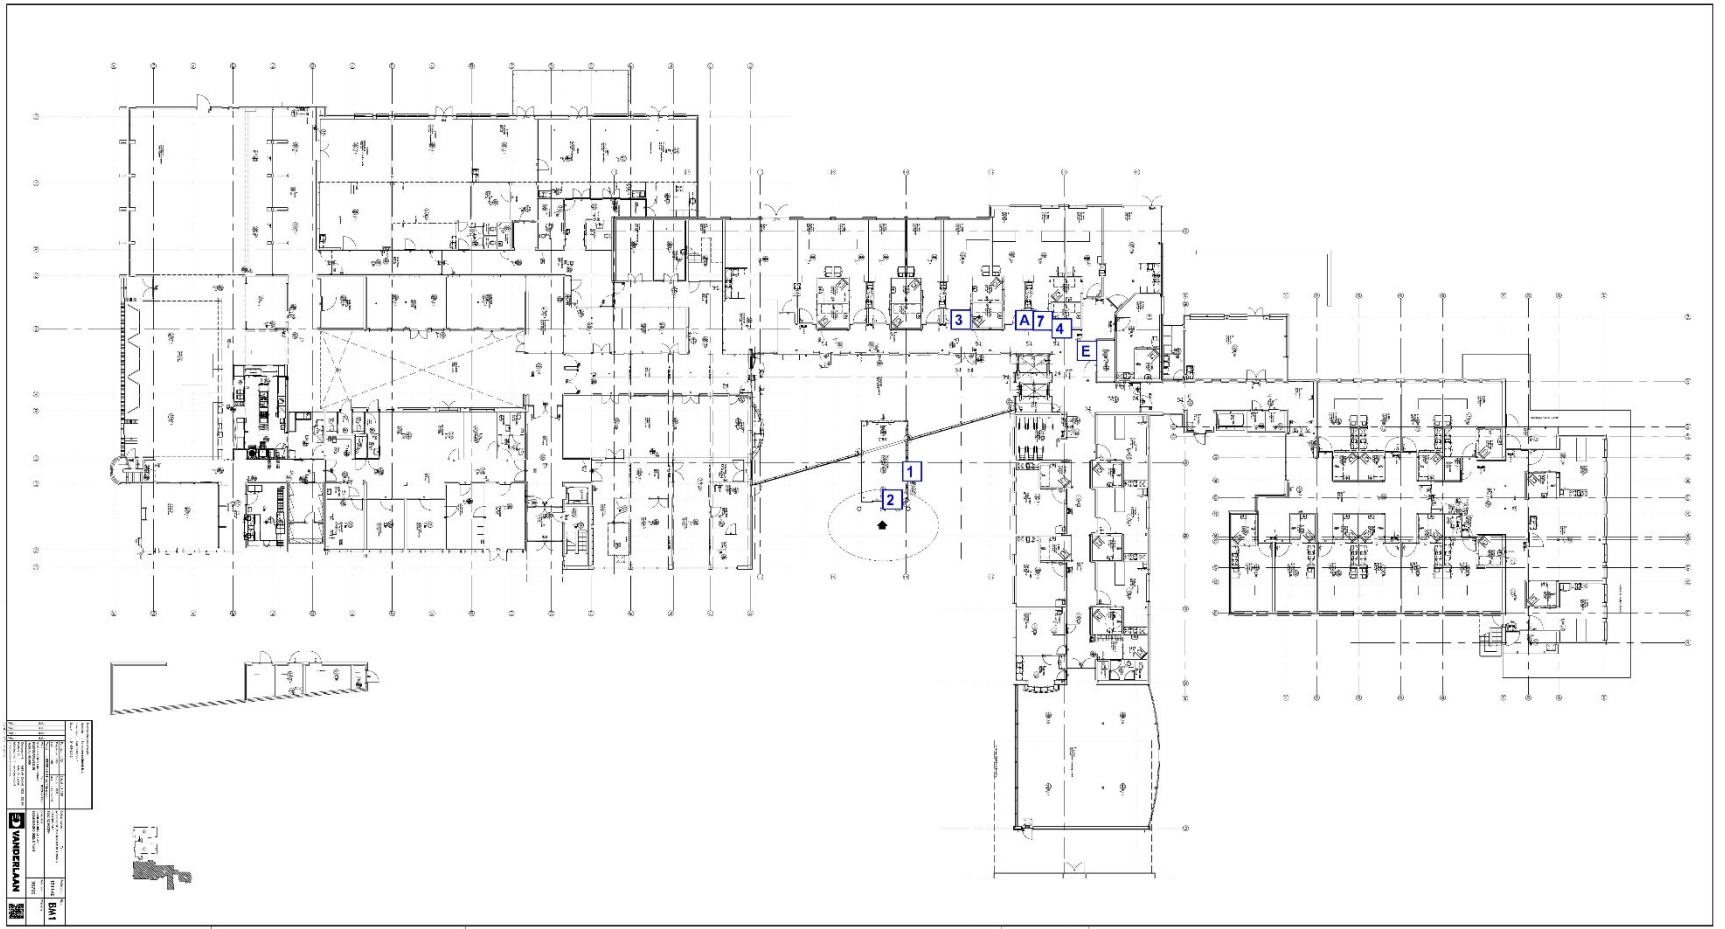









A: 5, 6
E: 8, 9

2.4. Voldoet

 Voldoet

Hoofdgroep

- | | | |
|---|---|--|
|  | Melding brandveilig gebruik.
Zijn er tekeningen van alle bouwlagen. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18
Lid: 1 |
|  | Komen de tekeningen overeen met de huidige situatie. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18 |
|  | Staan op de tekeningen alle brandscheidingen aangegeven. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18 |
|  | Is de draairichting en de zelfsluitendheid van de deuren aangegeven. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18 |
|  | Is de plaats van brandmeldcentrale aangegeven. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18 |
|  | Staan op de tekeningen alle blusmiddelen aangegeven. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.5
Artikel: 1.18 |
| | Hoofdgroep | |
|  | Brandmeldinstallaties.
Is er PVE (programma van eisen) gemaakt voor de brandmeldinstallatie. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.5
Artikel: 6.20
Lid: 1
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.6
Artikel: 6.23
Lid: 1 |
|  | Is er een geldig CCV- inspectiecertificaat aanwezig. | Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6 |

Is het onderhoudsrapport van de brandmeldinstallatie aanwezig.

Zijn de gebreken verholpen uit het onderhoudsrapport van de brandmeldinstallatie.







Worden de OMS meldingen ongewenste / onechte overschreden.


Is iemand van de organisatie aanwezig die bekend is met het dagelijks bedienen van de brandmeldinstallatie.


Is het ontruimingsplan aanwezig op de locatie.

Afdeling: 6.5
Artikel: 6.20
Lid: 6
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.6
Artikel: 6.23
Lid: 4
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.5
Artikel: 6.20
Lid: 7
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.6
Artikel: 6.23
Lid: 5
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.4
Artikel: 1.16
Lid: 1
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.5
Artikel: 6.20
Lid: 1
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.5
Artikel: 6.20
Lid: 8
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.6
Artikel: 6.23
Lid: 3
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.6
Artikel: 6.23

Hoofdgroep		Noodverlichting. Is er noodverlichting aanwezig in het object.	Lid: 6 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.1 Artikel: 6.3 Lid: 1
			Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.1 Artikel: 6.3 Lid: 2
		Wordt er onderhoud verricht aan de noodverlichting.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1
Hoofdgroep		Vluchtroutes. Vluchtroute aanduidingen (pictogrammen) aanwezig. (> 50 personen)	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.24 Lid: 1
		Voldoen de draairichtingen en het hang- en sluitwerk van de deuren in vluchtroute. (>100 personen)	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.6 Artikel: 6.25 Lid: 3
			Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.12 Lid: 1
			Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.12 Lid: 2
		Worden de vluchtroutes niet belemmerd door obstakels.	Document: Bouwbesluit 2012 Hoofdstuk: 7 Afdeling: Voorkomen van brandgevaar Paragraaf: 7.1.

		Wordt het aantal personen uit de vergunning of melding overschreden.	Artikel: 7.16. Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.11 Lid: 1
Hoofdgroep		Blusmiddelen. Zijn de blusmiddelen goed zichtbaar.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.33
		Voldoen de keuringsdata van de kleine blusmiddelen.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1
			Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Paragraaf: 1.4 Artikel: 6.31 Lid: 4 Afdeling: 6.7
		Zijn alle kleine blusmiddelen opgehangen.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.33
		Worden de blusmiddelen belemmerd.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.16
Hoofdgroep		Brandscheiding. Voldoet de omvang van de brandcompartimenten.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.1 Artikel: 2.83
			Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.2 Artikel: 2.89 Document: BWBR0030461

 Ligt een technische ruimte in een brandcompartiment.

 Voldoen de brandwerende scheidingen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.11
Paragraaf: 2.11.1
Artikel: 2.93
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.11
Paragraaf: 2.11.2
Artikel: 2.99
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.10
Paragraaf: 2.10.1
Artikel: 2.83
Lid: 7
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.10
Paragraaf: 2.10.2
Artikel: 2.89
Lid: 7
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.10
Paragraaf: 2.10.1
Artikel: 2.84
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.10
Paragraaf: 2.10.2
Artikel: 2.90
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.11
Paragraaf: 2.11.1
Artikel: 2.94
Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.11
Paragraaf: 2.11.2
Artikel: 2.100

	Voldoen de brandwerende doorvoeringen in de brandscheidingen.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 2
	Voldoet de brandwerende deur in de brandscheidingen.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.1 Artikel: 2.84 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.10 Paragraaf: 2.10.2 Artikel: 2.90 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.1 Artikel: 2.94
	Wordt de zelfsluitendheid van de brandwerende deuren gehinderd.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 2 Afdeling: 2.11 Paragraaf: 2.11.2 Artikel: 2.100 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.1 Artikel: 7.3
Hoofdgroep	Gebruik.	
	Is de aankleding brandwerend behandeld in ruimtes.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.1 Artikel: 7.4
	Zijn horizontale versieringen in de ruimte onderspannen met metaaldraad.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2 Artikel: 7.15 Lid: 2 Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 7 Afdeling: 7.2



Opstellingsplan.



Opslag in stookruimte >130kw.

Artikel: 7.15

Lid: 3

Document: BWBR0030461

Hoofdstuk: 7

Afdeling: 7.2

Artikel: 7.13

Document: BWBR0030461

Hoofdstuk: 7

Afdeling: 7.1

Artikel: 7.8

2.5. Niet van toepassing



Niet van toepassing

Hoofdgroep



Vergunning brandveilig gebruik.
Zijn er tekeningen van alle bouwlagen.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 2
Afdeling: Verbodsbepalingen
Paragraaf: 2.1.
Artikel: 2.1

Lid: 1 d en e



Komen de tekeningen overeen met de huidige situatie.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Is de oppervlakte per bouwlaag aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Is het maximaal aantal personen aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Staan op de tekeningen alle brandscheidingen aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 2
Afdeling: 2.1. Verbodsbepalingen
Artikel: 2.1

Lid: 1 onder a en e 2e



Staan op de tekeningen alle vluchtroutes aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Staan op de tekening de draairichting en de zelfsluitendheid van de deuren aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Staan op de tekeningen het sluitwerk van de nooduitgangen aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Staan op de tekeningen de noodverlichtingen per ruimte aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3



Staat op de tekening de plaats van brandmeldcentrale aangegeven.

Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3






Staan op de tekeningen alle blusmiddelen aangegeven.


Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Hoofdstuk: 3
Artikel: 3.3


		Staat op de tekening de droge blusleiding aangegeven.	Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk: 3 Artikel: 3.3
		Staat op de tekening de brandweerlift aangegeven.	Document: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk: 3 Artikel: 3.3
Hoofdgroep		Melding brandveilig gebruik.	
		Is de droge blusleiding aangegeven op de tekening.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18
		Is de brandweerlift aangegeven op de tekening.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.5 Artikel: 1.18
Hoofdgroep		Overige brandbeveiligingsinstallaties.	
		Is er een inspectiecertificaat automatische brandblusinstallatie.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.32 Lid: 1
		Wordt er onderhoud verricht aan de automatische brandblusinstallatie.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1
		Is er een inspectiecertificaat rookbeheersingsinstallatie.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 6 Afdeling: 6.7 Artikel: 6.32 Lid: 2
		Wordt er onderhoud verricht aan de rookbeheersingsinstallatie.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1
		Wordt er onderhoud verricht aan de blusleiding.	Document: BWBR0030461 Hoofdstuk: 1 Paragraaf: 1.4 Artikel: 1.16 Lid: 1 Document: BWBR0030461


Hoofdgroep


 Zijn de gebreken uit het onderhoudsrapport verholpen.

 Operationele voorbereiding.
 Is er een adequate bluswater voorziening in de omgeving voor het gebouw.

 Is het bouwwerk voldoende benaderbaar voor hulpdiensten.

 Voldoet de droge blusleiding.

 Er is een brandweeringang die wordt / kan worden ontsloten.

 Worden er poorten/deuren automatisch ontgrendeld bij een alarmering.

 Is er planvorming nodig.

Hoofdstuk: 6
Paragraaf: 1.4
Artikel: 6.29
Lid: 7
Afdeling: 6.7

Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 1
Paragraaf: 1.4
Artikel: 1.16
Lid: 1

Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.7
Artikel: 6.30

Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.8
Artikel: 6.37

Document: BWBR0030461
Hoofdstuk: 6
Afdeling: 6.8
Artikel: 6.36

2.6. Niet gecontroleerd



Niet gecontroleerd

Hoofdgroep



Brandmeldinstallaties.

Is het logboek brandmeldinstallatie aanwezig.

Document: BWBR0030461

Hoofdstuk: 6

Afdeling: 6.5

Artikel: 6.20

Lid: 1

Document: BWBR0030461

Hoofdstuk: 6

Afdeling: 6.6

Artikel: 6.23

Lid: 1

2.7. Opmerkingen

Geen

Geen